

Solicitante: 27ª Promotoria de Justiça da Capital

Assunto: Inspeção/Diligência na Central Municipal de Rede de Frios de Palmas (CEMURF)

Data da Inspeção: 23 de junho de 2021.

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA INSPEÇÃO / DILIGÊNCIA

Introdução

O Centro de Apoio Operacional da Saúde (CaoSAÚDE), atendendo solicitação da 27ª Promotoria de Justiça de Palmas, a fim de instruir o Procedimento Administrativo nº 2021.0000445, realizou inspeção/diligência no dia 23 de junho do corrente ano, acompanhada da Controladoria Geral da União (CGU) na Central Municipal de Rede de Frios de Palmas (CEMURF), localizada na cidade de Palmas, que teve como objetivo elucidar dúvidas com relação a vacinação da COVID-19 e acondicionamento das vacinas e logística no município de Palmas

O corpo técnico da inspeção foi composto pelos seguintes servidores:

- **Ministério Público – CAOSAÚDE:** Dra. Araújo Cesária Ferreira dos Santos D'Alessandro – Promotora de Justiça, Alice Macedo Cordeiro Borges – Analista Ministerial Especializada, Roberta Barbosa da Silva – Técnica Ministerial, Francisca Coelho de Souza Soares – Técnica Ministerial Especializada/Fotografia

Corpo Técnico da Central de Imunização:

- **Central de Imunização do Estado do Tocantins:** Martha Maria Malheiros Alves – Diretora de Vigilância em Saúde, Juliana Araújo de Souza Oliva – Enfermeira

Dados do Estabelecimento:

Central Municipal de Rede de Frio de Palmas - CEMURF

Razão Social	Secretaria Municipal de Saúde de Palmas
CNPJ/MF - SEMUS	24.851.511/0027-14
CEMURF	Central Municipal de Rede de Frio

As atividades tiveram início às 14 h, com o deslocamento da sede da Procuradoria-Geral de Justiça até a Central Municipal de Rede de Frio. Os trabalhos iniciaram com questionamentos quanto ao acondicionamento das vacinas.

Conforme informado pela Diretoria de Vigilância em Saúde do Município de Palmas as vacinas ficam acondicionadas em 03 câmaras refrigeradas com capacidade de 430 litros e 02 câmaras com capacidade de 1.500 litros, até o dia 24/06 estavam com 90% de ocupação.

Em casos de falta de energia as câmaras refrigeradas utilizam baterias, com carga suficiente para manter em funcionamento de 48 a 72 horas em circunstâncias que ultrapassem esse prazo sem energia, caixas de isopor com placas de gelo plásticas serão utilizadas, as vacinas necessariamente são mantidas em temperaturas específicas por fabricante.

Fabricante	Temperatura
Astrazeneca	+2° à +8°
Pfizer	- 20°
Coronavac	+2° à +8°






MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADO DO TOCANTINS

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA SAÚDE - CAOSAÚDE

Estrutura da Central Municipal de Rede de Frio

Com uma equipe de 10 servidores, trabalham das 07h da manhã às 19 h, não fechando para almoço. As instalações do prédio são novas, a sede é própria, ambiente todo climatizado com ar-condicionado, tem 01 caixa d'água tipo taça com capacidade de 10 mil litros, valem-se de 01 furgão refrigerado para uso somente da CEMURF, utilizam um grupo gerador com 260 Kva's, trifásico, conforme contrato de locação Nº 074/2021, constante no processo nº 2021/008303.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
Secretaria da Saúde
Avenida Teotônio Segurado, Quadra 1302 Sul, Conjunto 01, Lote 06
Palmas - TO - CEP 77.014-660
Telefones: (63) 3218-5312 E-mail: gabinete@palmas.to.gov.br

EXTRATO DE CONTRATO Nº 74/2021

ESPÉCIE: CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PALMAS

INTERVENIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: RA ENERGETICA LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME

OBJETO: Contratação emergencial empresa especializada na prestação de serviços de LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, para atender a Rede de Frio da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência.

VALOR ESTIMADO: O valor ordinário do presente Instrumento é de R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais).

VIGÊNCIA: O Contrato terá início a partir da data de sua assinatura pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data de sua assinatura, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato.

BASE LEGAL: O presente Contrato encontra amparo no art. 24, inc. IV, da Lei nº 8.666/1993 e demais disposições legais aplicadas a espécie.

RECURSOS: Unidade Gestora: 8600/Classificação Orçamentária: 03.8600.10.305.1110.2739 / Natureza de Despesa: 3.3.90.39.

SIGNATÁRIOS: O MUNICÍPIO DE PALMAS, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.851.511/0027-14, com sede na Quadra nº 1302 Sul, s/n, Lote nº 06, Conjunto 01, Avenida Teotônio Segurado, Palmas, Tocantins, neste ato representado pelo Secretário Interino da Saúde do Município de Palmas, **THIAGO DE PAULO MARCONI**, brasileiro, casado, servidor público municipal, portador do RG de nº 27943492, inscrito no CPF sob o nº 217.448.688-16, residente e domiciliado à Rua nº 04, Lote 10, Casa nº 03, Plano Diretor Sul, 309 Sul, Palmas - Tocantins, designado por força do ATO Nº 472 - DSG, publicado no Diário Oficial Município nº 2708, de 31 de março de 2021, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **RA ENERGETICA LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.255.526/0001-48, com sede na Quadra 706 sul, Alameda 21, lote 09, CEP 77022-402, Plano Diretor Sul, Palmas-TO, neste ato representada, por **RICARDO AGRELI**, inscrito no CPF sob o nº 090.065.018-40, portador do RG nº 4836514 SSP/MG, doravante denominada **CONTRATADA**.

DATA de ASSINATURA: 19/04/2021

Ao

serem questionados sobre a quantidade de Unidades Básicas de Saúde em Palmas e a segurança dos prédios, fomos informados que são 34 unidades básicas de saúde, destas 32 possuem sala de vacina.

Na Central Municipal de Rede de Frio – CEMURF, bem como nas unidades 108 Sul (Deise de Fátima), 712 Sul, 1004 Sul (Albertino Santos), 1103 Sul (Satilo Alves), Aurenny I (Eugênio Pinheiro), Setor Sul (José Hermes Damaso) e Santa Fé, não possuem monitoramento por câmeras. Estas unidades possuem vigias no período noturno diariamente e diurno (apenas finais de semana e feriados). Nas unidades onde há vigilância por câmeras, há uma central de monitoramento localizada na sede da SEMUS, em caso de ocorrer alguma situação duvidosa em unidades básicas de saúde monitoradas, a Guarda Metropolitana é acionada para verificar o local.

Com relação à vacinação no município de Palmas, informaram que o sistema inicialmente utilizado foi de *drive thru*, em razão do público ser idoso e com comorbidades, para maior segurança e conforto, em caso de receberem um maior número de vacinas do Governo do Estado, pretendem retomar esse método com vacinação 24 h em pontos estratégicos da cidade.

Atualmente a vacinação está sendo de forma agendada para evitar aglomeração nas Unidades Básicas de Saúde.

Até o dia 23/06 foram recebidas do Governo do Estado do Tocantins 112.572 doses de vacina contra COVID dos laboratórios Coronavac/Butantan, Astrazeneca/Fiocruz e Pfizer/Biontech.

Doses aplicadas até 23/06/2021	
D1	71.608
D2	19.527



MINISTÉRIO PÚBLICO

ESTADO DO TOCANTINS

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA SAÚDE - CAOSAÚDE

Informações extraídas do banco de dados do Sistema de Informações da Campanha COVID do Programa Nacional de Imunizações, disponível em www.notifica.saude.gov.br

Quando perguntados sobre perda de doses da vacina da Covid-19, responderam que nas diversas vacinas utilizadas pelo SUS aplicada na população há anos, é considerado uma perda técnica de 10% por inúmeros fatores, entre eles, destreza do profissional, aspiração da vacina, por exemplo. A reposição dessas doses não está sendo reparada, não há reposição.

Ao final das perguntas, os servidores do local pontuaram a falta de profissionais da área da saúde, para atender todas as demandas das unidades básicas de saúde, que além da pandemia permanecem com o calendário de vacinação de rotina, sobrecarregando assim os servidores, em especial, quando realizam ações de vacinação extra muros, também reclamaram de só poderem buscar vacina uma vez por semana.

Registro fotográfico das constatações na CEMURE.



Sede da Central Municipal de Frios de Palmas (CEMURF)



Reunião onde foram repassadas as informações de acondicionamento e logísticas das vacinas.




Refrigeradores onde são armazenadas as vacinas contra a Covid-19



Conferência das vacinas no refrigerador da CEMURF



Imunizantes separados e identificados para a D2

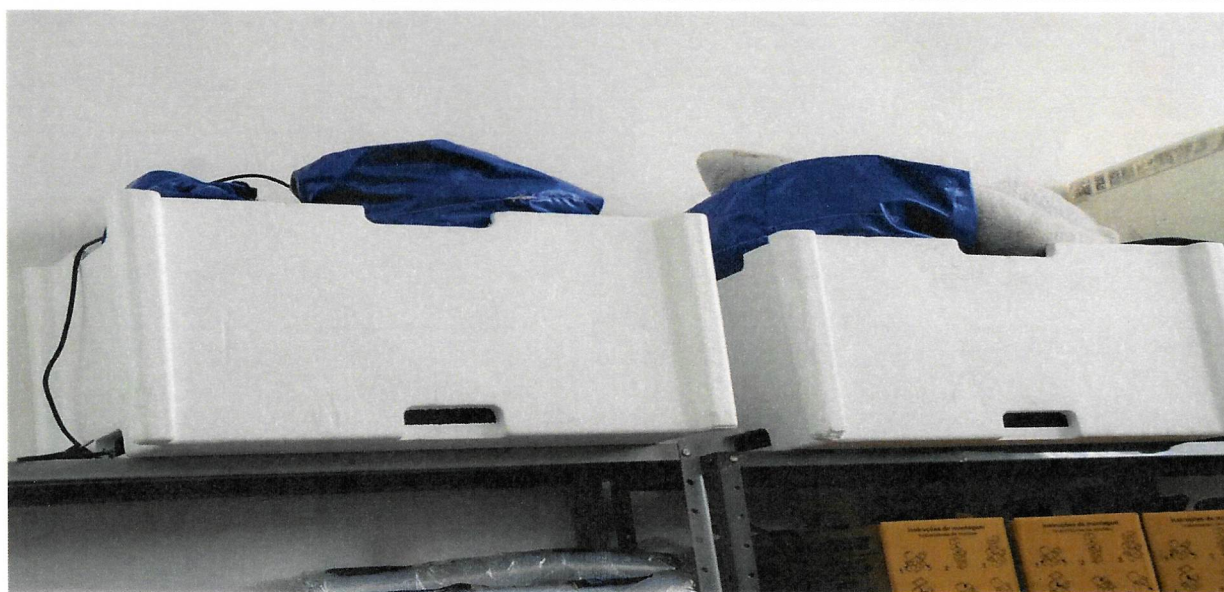

Caixas utilizados para transporte das vacinas até as Unidades de Saúde de Palmas

Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde
CENEPI - Programa Nacional de Imunizações

CONTROLE DE TEMPERATURA

Data		Mês	Ano	Unidade de Saúde	CEP	País	Estado do Município	Município/Região/Comunidade																																																																																																																																																																																																																																																																																									
01/06/21																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Tipo de Equipamento: <input type="checkbox"/> Freezer <input checked="" type="checkbox"/> Geladeira <input type="checkbox"/> Câmara Fria				Marca		Fonte de Energia																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				Indul		220																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<p>Especificação da Temperatura</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> <th>06</th> <th>07</th> <th>08</th> <th>09</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> <th>13</th> <th>14</th> <th>15</th> <th>16</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Máximo</td> <td>4,5</td> <td>4,0</td> <td>3,8</td> <td>4,0</td> <td>4,0</td> <td>4,0</td> <td>4,0</td> <td>4,0</td> <td>4,0</td> <td>4,0</td> <td>4,0</td> <td>4,0</td> <td>4,0</td> <td>4,0</td> <td>4,0</td> <td>4,0</td> </tr> <tr> <td>4,0</td> <td>3,5</td> <td>3,4</td> <td>3,5</td> <td>4,0</td> <td>4,1</td> <td>3,9</td> <td>3,9</td> <td>3,9</td> <td>3,9</td> <td>3,9</td> <td>3,9</td> <td>3,9</td> <td>3,9</td> <td>3,9</td> <td>3,9</td> </tr> <tr> <td>3,5</td> <td>3,2</td> <td>3,3</td> <td>3,3</td> <td>3,5</td> <td>3,4</td> <td>3,4</td> <td>3,4</td> <td>3,4</td> <td>3,4</td> <td>3,4</td> <td>3,4</td> <td>3,4</td> <td>3,4</td> <td>3,4</td> <td>3,4</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Mínimo</td> <td>3,5</td> <td>3,2</td> <td>3,3</td> <td>3,3</td> <td>3,5</td> <td>3,4</td> <td>3,4</td> <td>3,4</td> <td>3,4</td> <td>3,4</td> <td>3,4</td> <td>3,4</td> <td>3,4</td> <td>3,4</td> <td>3,4</td> <td>3,4</td> </tr> <tr> <td>3,2</td> <td>2,9</td> <td>2,8</td> <td>2,9</td> <td>3,2</td> <td>3,1</td> <td>3,1</td> <td>3,1</td> <td>3,1</td> <td>3,1</td> <td>3,1</td> <td>3,1</td> <td>3,1</td> <td>3,1</td> <td>3,1</td> <td>3,1</td> </tr> <tr> <td>2,9</td> <td>2,6</td> <td>2,7</td> <td>2,7</td> <td>2,9</td> <td>2,8</td> <td>2,8</td> <td>2,8</td> <td>2,8</td> <td>2,8</td> <td>2,8</td> <td>2,8</td> <td>2,8</td> <td>2,8</td> <td>2,8</td> <td>2,8</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Máximo</td> <td>4,5</td> <td>4,0</td> <td>3,8</td> <td>4,0</td> <td>4,0</td> <td>4,0</td> <td>4,0</td> <td>4,0</td> <td>4,0</td> <td>4,0</td> <td>4,0</td> <td>4,0</td> <td>4,0</td> <td>4,0</td> <td>4,0</td> <td>4,0</td> </tr> <tr> <td>4,0</td> <td>3,5</td> <td>3,4</td> <td>3,5</td> <td>4,0</td> <td>4,1</td> <td>3,9</td> <td>3,9</td> <td>3,9</td> <td>3,9</td> <td>3,9</td> <td>3,9</td> <td>3,9</td> <td>3,9</td> <td>3,9</td> <td>3,9</td> </tr> <tr> <td>3,5</td> <td>3,2</td> <td>3,3</td> <td>3,3</td> <td>3,5</td> <td>3,4</td> <td>3,4</td> <td>3,4</td> <td>3,4</td> <td>3,4</td> <td>3,4</td> <td>3,4</td> <td>3,4</td> <td>3,4</td> <td>3,4</td> <td>3,4</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Mínimo</td> <td>3,5</td> <td>3,2</td> <td>3,3</td> <td>3,3</td> <td>3,5</td> <td>3,4</td> <td>3,4</td> <td>3,4</td> <td>3,4</td> <td>3,4</td> <td>3,4</td> <td>3,4</td> <td>3,4</td> <td>3,4</td> <td>3,4</td> <td>3,4</td> </tr> <tr> <td>3,2</td> <td>2,9</td> <td>2,8</td> <td>2,9</td> <td>3,2</td> <td>3,1</td> <td>3,1</td> <td>3,1</td> <td>3,1</td> <td>3,1</td> <td>3,1</td> <td>3,1</td> <td>3,1</td> <td>3,1</td> <td>3,1</td> <td>3,1</td> </tr> <tr> <td>2,9</td> <td>2,6</td> <td>2,7</td> <td>2,7</td> <td>2,9</td> <td>2,8</td> <td>2,8</td> <td>2,8</td> <td>2,8</td> <td>2,8</td> <td>2,8</td> <td>2,8</td> <td>2,8</td> <td>2,8</td> <td>2,8</td> <td>2,8</td> </tr> <tr> <td colspan="17">Hora</td> </tr> <tr> <td colspan="17">Falta</td> </tr> <tr> <td colspan="17">Temperatura</td> </tr> <tr> <td colspan="17">Data parâmetro</td> </tr> </tbody> </table>										01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	Máximo	4,5	4,0	3,8	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,5	3,4	3,5	4,0	4,1	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,5	3,2	3,3	3,3	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	Mínimo	3,5	3,2	3,3	3,3	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,2	2,9	2,8	2,9	3,2	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	2,9	2,6	2,7	2,7	2,9	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	Máximo	4,5	4,0	3,8	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,5	3,4	3,5	4,0	4,1	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,5	3,2	3,3	3,3	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	Mínimo	3,5	3,2	3,3	3,3	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,2	2,9	2,8	2,9	3,2	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	2,9	2,6	2,7	2,7	2,9	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	Hora																	Falta																	Temperatura																	Data parâmetro																
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Máximo	4,5	4,0	3,8	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	4,0	3,5	3,4	3,5	4,0	4,1	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	3,5	3,2	3,3	3,3	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Mínimo	3,5	3,2	3,3	3,3	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	3,2	2,9	2,8	2,9	3,2	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	2,9	2,6	2,7	2,7	2,9	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Máximo	4,5	4,0	3,8	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	4,0	3,5	3,4	3,5	4,0	4,1	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	3,5	3,2	3,3	3,3	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Mínimo	3,5	3,2	3,3	3,3	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	3,2	2,9	2,8	2,9	3,2	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	2,9	2,6	2,7	2,7	2,9	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Hora																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Falta																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Temperatura																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Data parâmetro																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<p>Especificação da Temperatura</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>17</th> <th>18</th> <th>19</th> <th>20</th> <th>21</th> <th>22</th> <th>23</th> <th>24</th> <th>25</th> <th>26</th> <th>27</th> <th>28</th> <th>29</th> <th>30</th> <th>31</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Máximo</td> <td>4,4</td> <td>3,9</td> <td>4,0</td> <td>3,9</td> <td>4,0</td> <td>4,0</td> <td>4,0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3,9</td> <td>3,4</td> <td>3,5</td> <td>3,4</td> <td>3,5</td> <td>3,5</td> <td>3,5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3,4</td> <td>3,1</td> <td>3,2</td> <td>3,1</td> <td>3,2</td> <td>3,2</td> <td>3,2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Mínimo</td> <td>3,4</td> <td>3,1</td> <td>3,2</td> <td>3,1</td> <td>3,2</td> <td>3,2</td> <td>3,2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3,1</td> <td>2,8</td> <td>2,9</td> <td>2,8</td> <td>2,9</td> <td>2,9</td> <td>2,9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2,8</td> <td>2,5</td> <td>2,6</td> <td>2,5</td> <td>2,6</td> <td>2,6</td> <td>2,6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Máximo</td> <td>4,4</td> <td>3,9</td> <td>4,0</td> <td>3,9</td> <td>4,0</td> <td>4,0</td> <td>4,0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3,9</td> <td>3,4</td> <td>3,5</td> <td>3,4</td> <td>3,5</td> <td>3,5</td> <td>3,5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3,4</td> <td>3,1</td> <td>3,2</td> <td>3,1</td> <td>3,2</td> <td>3,2</td> <td>3,2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Mínimo</td> <td>3,4</td> <td>3,1</td> <td>3,2</td> <td>3,1</td> <td>3,2</td> <td>3,2</td> <td>3,2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3,1</td> <td>2,8</td> <td>2,9</td> <td>2,8</td> <td>2,9</td> <td>2,9</td> <td>2,9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2,8</td> <td>2,5</td> <td>2,6</td> <td>2,5</td> <td>2,6</td> <td>2,6</td> <td>2,6</td></tr></tbody></table>										17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Máximo	4,4	3,9	4,0	3,9	4,0	4,0	4,0									3,9	3,4	3,5	3,4	3,5	3,5	3,5									3,4	3,1	3,2	3,1	3,2	3,2	3,2									Mínimo	3,4	3,1	3,2	3,1	3,2	3,2	3,2									3,1	2,8	2,9	2,8	2,9	2,9	2,9									2,8	2,5	2,6	2,5	2,6	2,6	2,6									Máximo	4,4	3,9	4,0	3,9	4,0	4,0	4,0									3,9	3,4	3,5	3,4	3,5	3,5	3,5									3,4	3,1	3,2	3,1	3,2	3,2	3,2									Mínimo	3,4	3,1	3,2	3,1	3,2	3,2	3,2									3,1	2,8	2,9	2,8	2,9	2,9	2,9									2,8	2,5	2,6	2,5	2,6	2,6	2,6																																																																																									
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Máximo	4,4	3,9	4,0	3,9	4,0	4,0	4,0																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	3,9	3,4	3,5	3,4	3,5	3,5	3,5																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	3,4	3,1	3,2	3,1	3,2	3,2	3,2																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Mínimo	3,4	3,1	3,2	3,1	3,2	3,2	3,2																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	3,1	2,8	2,9	2,8	2,9	2,9	2,9																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	2,8	2,5	2,6	2,5	2,6	2,6	2,6																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Máximo	4,4	3,9	4,0	3,9	4,0	4,0	4,0																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	3,9	3,4	3,5	3,4	3,5	3,5	3,5																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	3,4	3,1	3,2	3,1	3,2	3,2	3,2																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Mínimo	3,4	3,1	3,2	3,1	3,2	3,2	3,2																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	3,1	2,8	2,9	2,8	2,9	2,9	2,9																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	2,8	2,5	2,6	2,5	2,6	2,6	2,6																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Controle de Temperatura do refrigerador



CEMURF é equipada com gerador de energia



Dispõe de veículo tipo furgão refrigerado para uso exclusivo da CEMURF

É o relatório.

Palmas/TO, 30 de junho de 2021.




Roberta Barbosa da Silva
Técnica Ministerial
Mat. 68.507



Francisca Coelho de Souza Soares
Técnica Ministerial Especializada/Fotografia
Mat. 138.916

APROVADOR POR:



ARAÍNA CESÁREA FERREIRA DOS SANTOS D'ALESSADRO
Promotora de Justiça
Coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Saúde
PORTARIA Nº 375/20