



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
ÁREA DE PATRIMÔNIO

RELATÓRIO DA AMOSTRA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2022

Empresa: **WOOD CENTER COMÉRCIO – EIRELI**

Amostra realizada na data de 10 de outubro de 2022, às 15h na sala de convivência desta Procuradoria-Geral de Justiça.

Estação de Trabalho Grupo 2 – Item 17 e Grupo 3 – Item 32

Superfície	Aprovada (x)	Reprovado ()
Painéis Frontais	Aprovado (x)	Reprovado ()
Pés laterais	Aprovado (x)	Reprovado ()
Estrutura Central	Aprovado (x)	Reprovado ()
Componentes metálicos	Aprovado (x)	Reprovado ()
Dimensões 1400x1400x730-750	Aprovado (x)	Reprovado ()

Avaliação final: Aprovada para este item

Mesa de Reunião semi oval Grupo 2 - Item 22 e Grupo 3 – Item 37

Superfície	Aprovada (x)	Reprovado ()
Painel /central	Aprovada (x)	Reprovado ()
Estrutura da base	Aprovada (x)	Reprovado ()
Componentes metálicos	Aprovado (x)	Reprovado ()
Dimensões 1800x900x730-750	Aprovado (x)	Reprovado ()

Avaliação final: Aprovada para esse item

Obs.: não possuíam as duas tomadas e as 2 conexões RJ, somente o espaço para serem colocadas.

Balcão de Atendimento linear - Grupo 2 – Item 25 - e Grupo 3 – Item 40

Tampo	Aprovado (x)	Reprovado ()
Painéis Frontal	Aprovado (x)	Reprovado ()
Estrutura lateral	Aprovado (x)	Reprovado ()
Componentes metálicos	Aprovado (x)	Reprovado ()
Dimensões 1300x700x300x1100/730x750	Aprovado (x)	Reprovado ()

Avaliação final: Aprovado para este item

Balcão de Atendimento Curvo - Grupo 2 – Item 26 e Grupo 3 – Item 41


Tampo	Aprovado (x)	Reprovado ()
Painel frontal	Aprovada (x)	Reprovado ()
Estrutura lateral	Aprovado (x)	Reprovado ()
Componentes metálicos	Aprovado (x)	Reprovado ()
Dimensões 1100x1100x700x300X1100/730-750	Aprovado (x)	Reprovado ()

Avaliação final: Aprovado para este item

Armário baixo fechado com duas portas Grupo 2 – Item 27 e Grupo 3 – Item 42

Tampo	Aprovada (x)	Reprovado ()
Estrutura	Aprovada ()	Reprovado (x)
Portas	Aprovada ()	Reprovado (x)
Componentes metálicos	Aprovada (x)	Reprovado ()
Dimensões: 800x600x730-750	Aprovada (x)	Reprovado ()

Obs.: A estrutura não apresenta travamento adequado, quanto as portas não apresentam giro mínimo de 110° ao, apenas 90°, ao abrir e não apresenta perfeito travamento superior e inferior das portas.

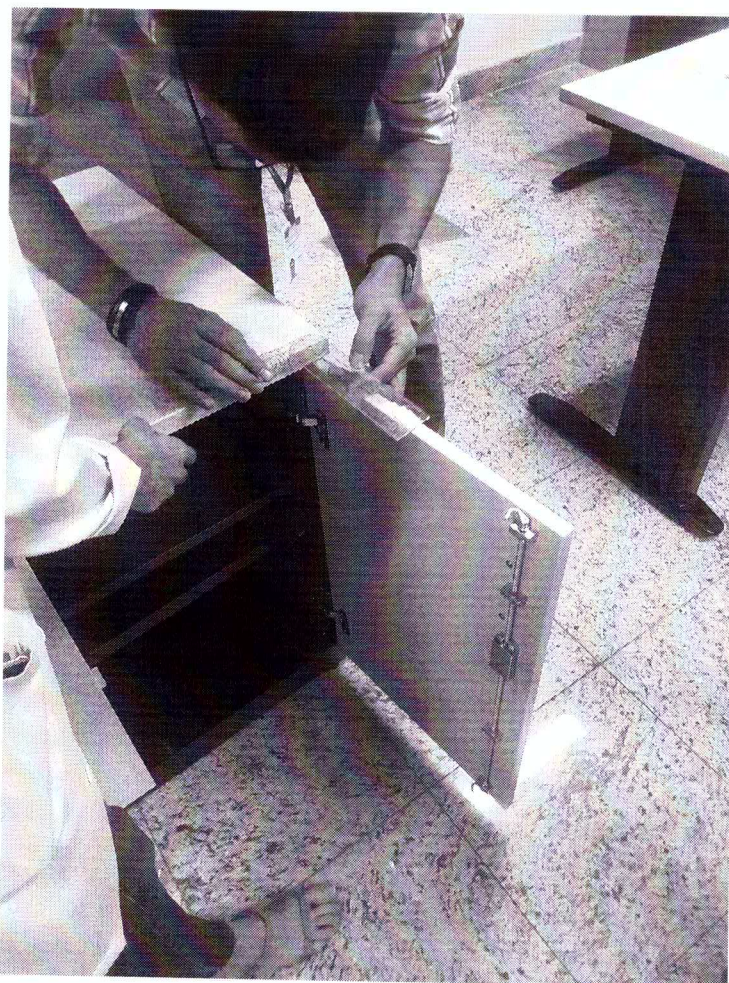


Avaliação final: Reprovado para este item

Armário Alto fechado com duas portas Grupo 2 – Item 28 e Grupo 3 – Item 43

Tampo	Aprovada (x)	Reprovado ()
Estrutura lateral	Aprovada ()	Reprovado (x)
Portas	Aprovada ()	Reprovado (x)
Componentes metálicos	Aprovada (x)	Reprovado ()
Dimensões 800x500x1600	Aprovada (x)	Reprovado ()

JM
naques

Obs.: As laterais não apresentam perfeito travamento, as sapatas estão com 22mm e o exigido é 25mm, as portas não apresentam giro mínimo de abertura de 110°

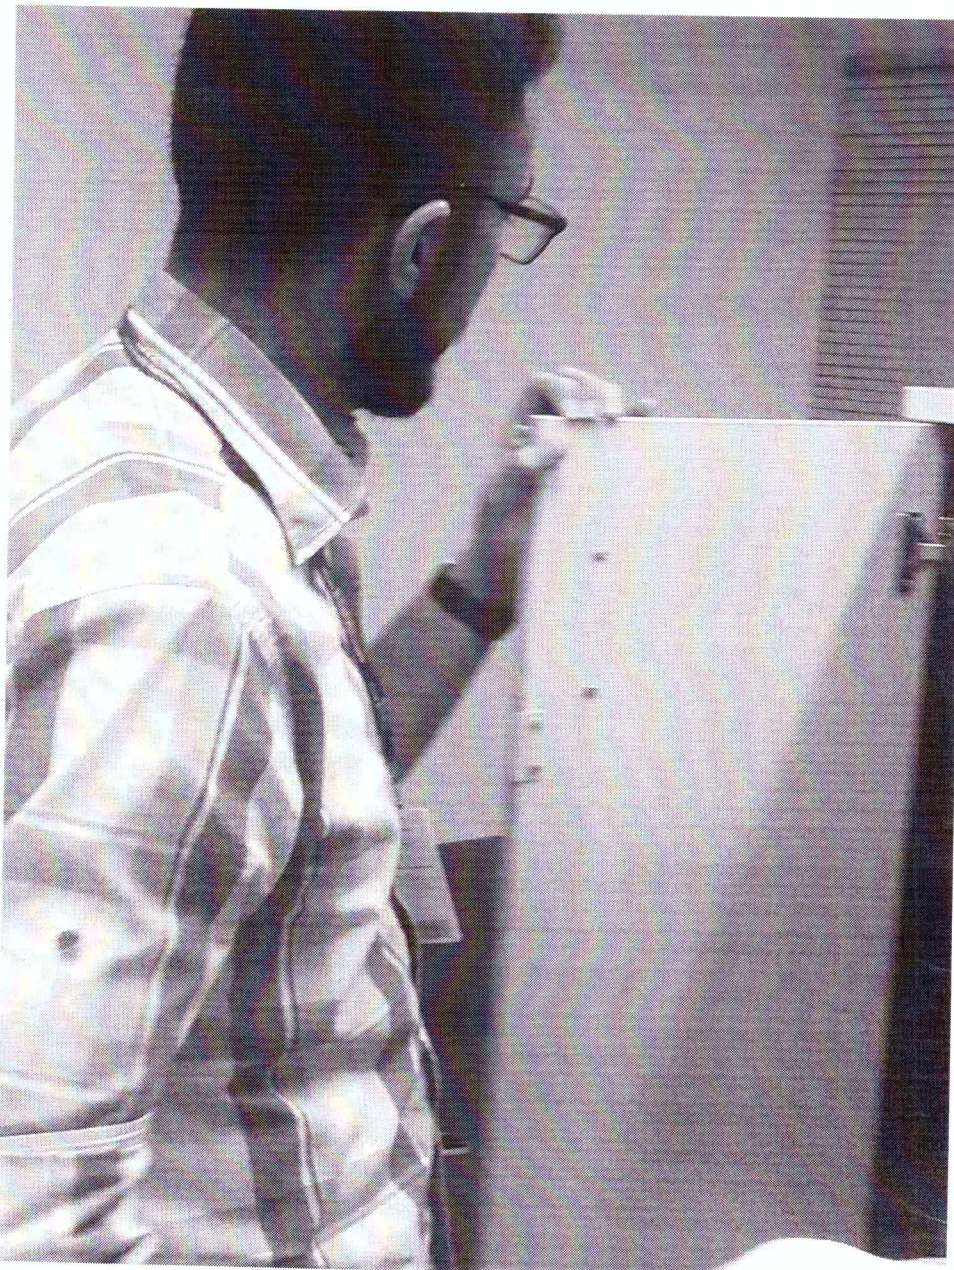

Avaliação final: Reprovado para este item

Gaveteiro lateral com 4 gavetas Grupo 2 – Item 29 e Grupo 3 – Item 44

Tampo	Aprovada (x)	Reprovado ()
Estrutura	Aprovada (x)	Reprovado ()
Gavetas	Aprovada ()	Reprovado (x)
Componentes metálicos	Aprovada (x)	Reprovado ()
Dimensões: 460x600x730-750mm	Aprovada (x)	Reprovado ()


Am
Pamaraques


Obs.: As duas últimas gavetas não travam.



Avaliação final: Reprovado

Palmas-TO, 10 de outubro de 2022.


Alberto Neri de Melo
Engenheiro – ATAE

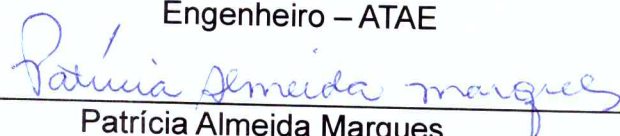
Patrícia Almeida Marques
Fisioterapeuta