

OBS.: INTERLIGAR O SUBSISTEMA DE CAPTAÇÃO NA MESMA BARRA ELEITA PARA A DESCIDA QUE INTERLIGA O SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO, VERIFICAR OS PILARES ELEITOS. TODO PILAR OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ TER MAIS DE 50% DA FERRAGEM AMARRADA PARA GARANTIR A CONTINUIDADE.

LOCALIZAÇÃO DAS BARRAS EXTRAS NOS
DIÁFROS INTERNOS E EXTERNOS


Para verificar a autenticidade, acesse o site do MPSP/TJ e use a chave de dados: 0009040e - 00027090 - 0000040e

[illegible]

CAIXA D'ÁGUA
SEM — ESCALA





DETALHE 11
SEM ESCALA

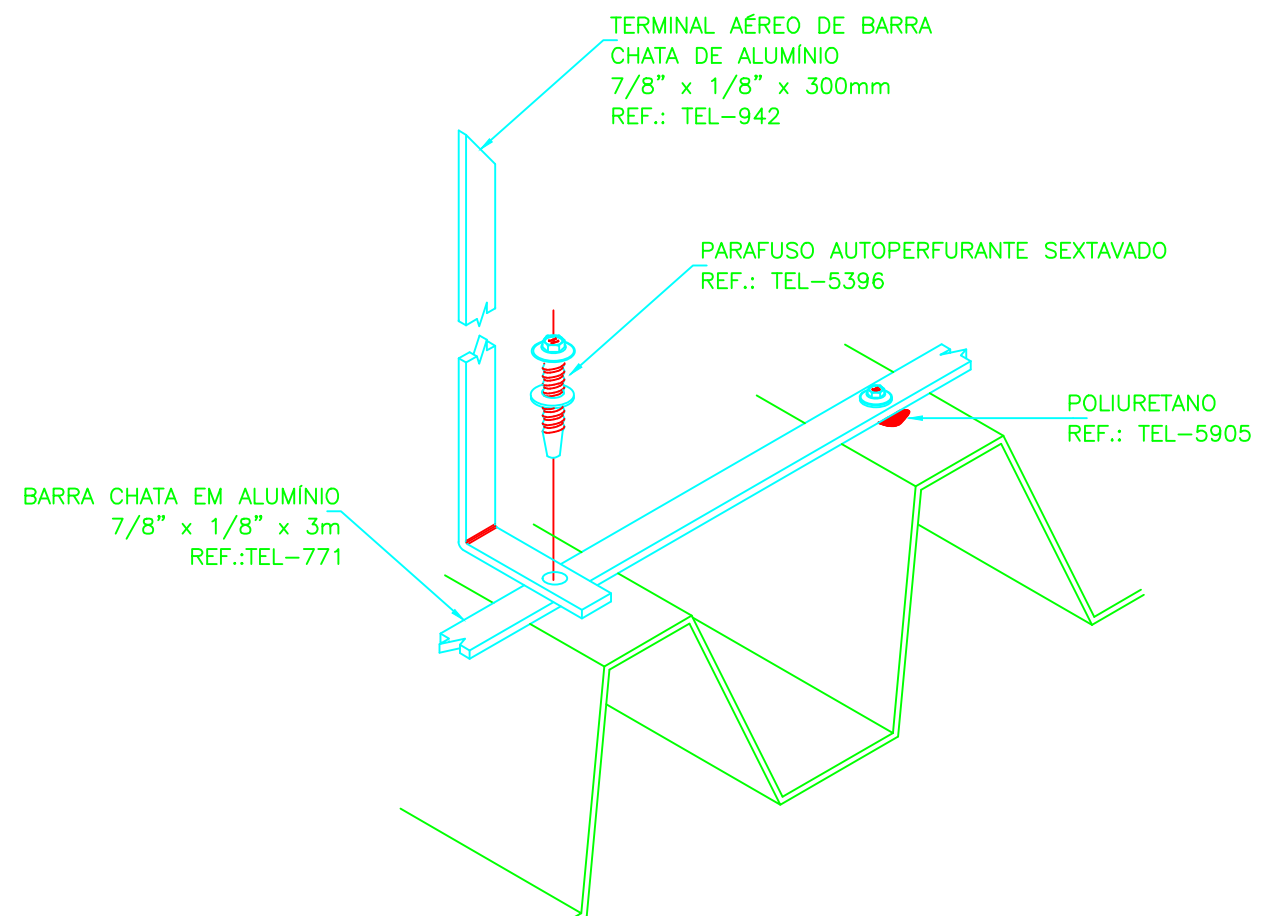


TERMINAL AÉREO
FIXO NA BARRA CHATA DE ALUMÍNIO

DETALHE 12

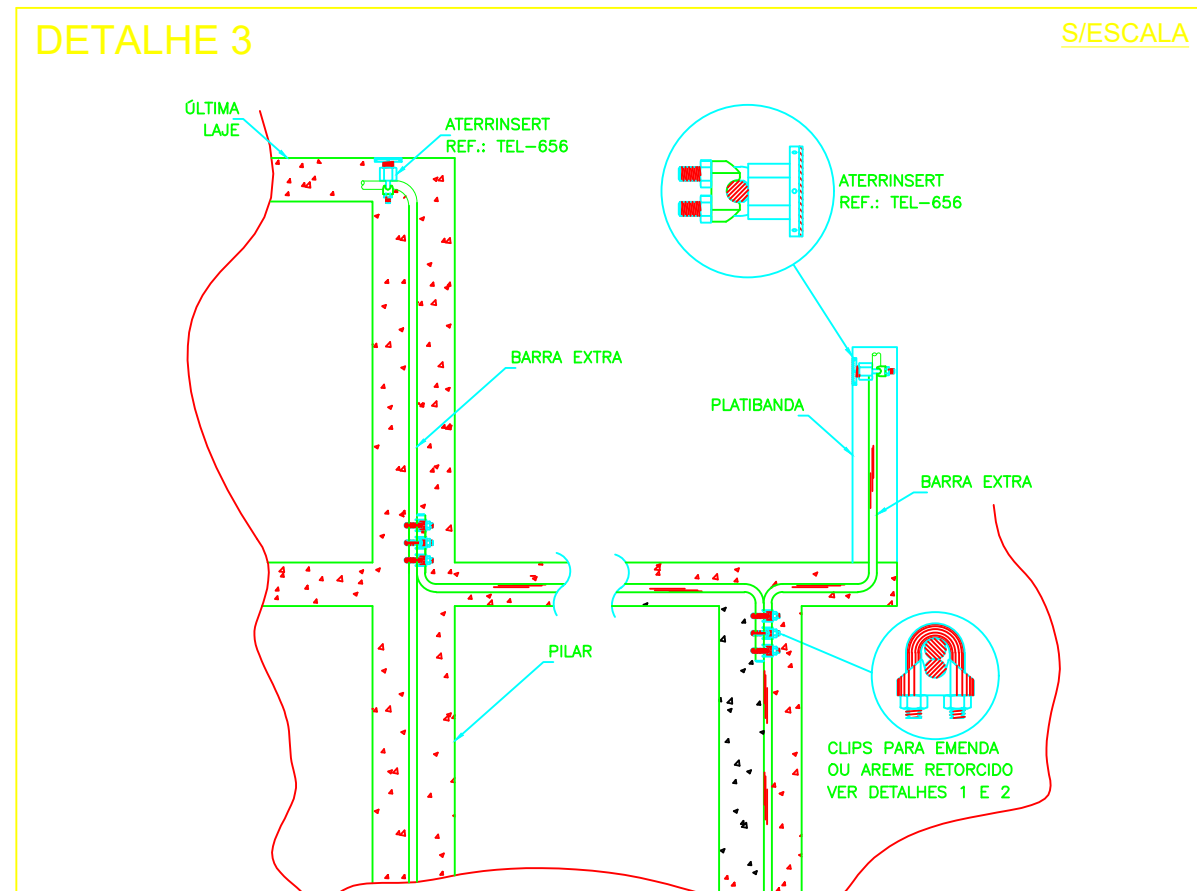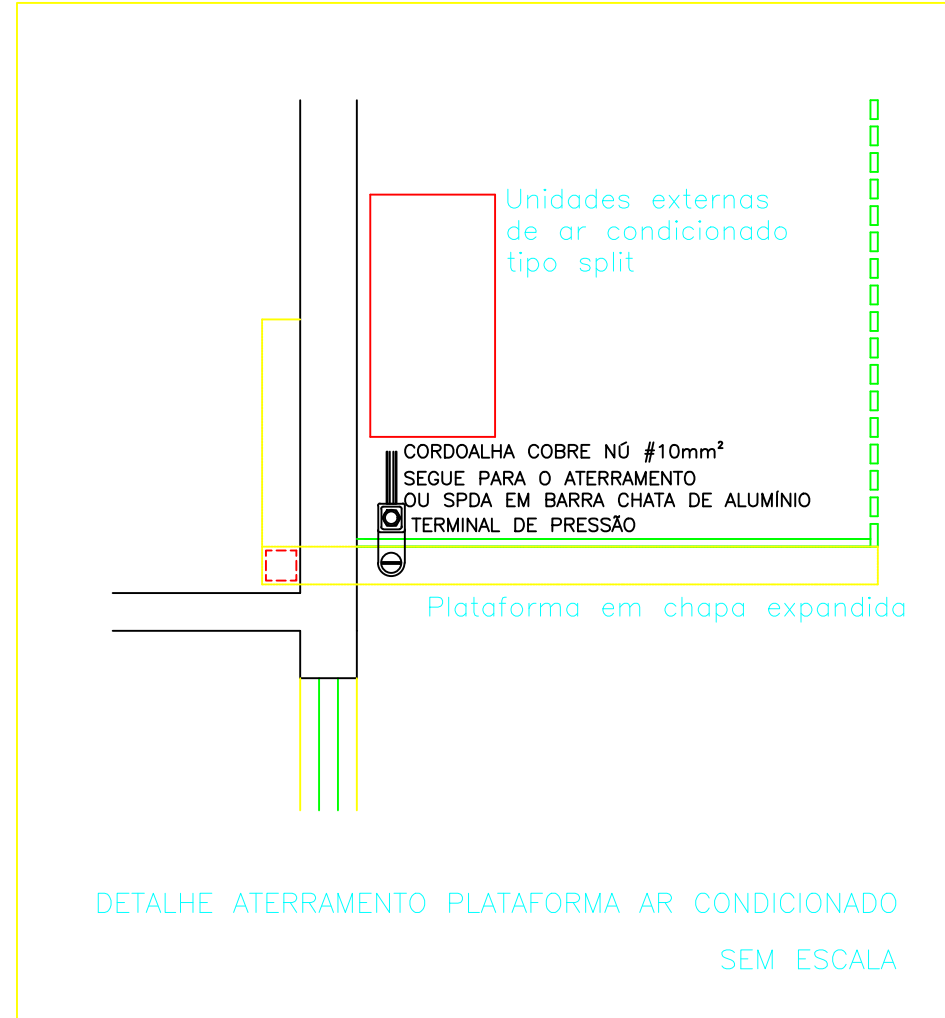

NOTA DETALHE 02

OS ENCONTROS DE PILARES EM DESTAQUE COM AS VIGAS EXTERNAS DEVERÃO SER AMARRADOS CONFORME DETALHE 02.

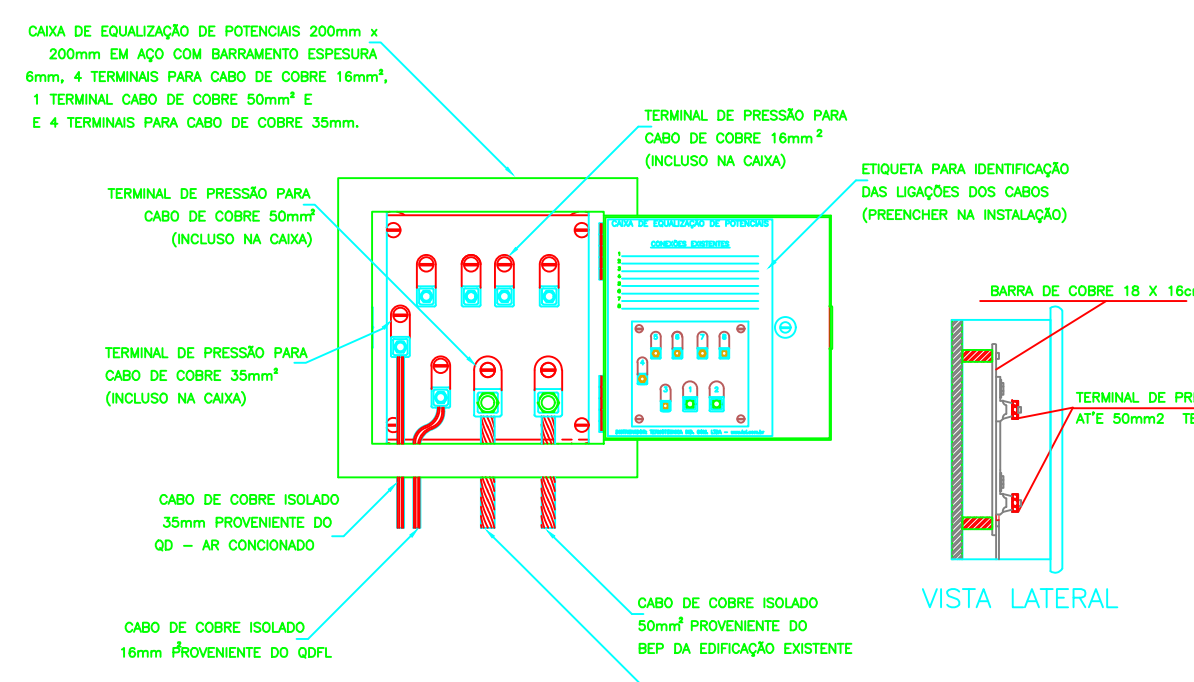

DETALHE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO (LEP/TAP)

LEGENDA	
	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL
	INDICA ATERRAMENTO
	CORDOALHA DE COBRE NU 50mm² - NBR 5419/2015
	TERMINAL AÉREO (CAPTAÇÃO) - NBR 5419/2015
	HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD 5/8 - 3m
	HASTE DE ATERRAMENTO COM CAIXA DE INSP.

[illegible]

SPDA

ENDEREÇO: AV. FLORIANO SANTOS, CENTRO, TOCANTINÓPOLIS–TO

PROPRIETARIO: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – ESTADO DO TOCANTINS

ABEL ANDRADE LEAL JÚNIOR
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

AUTORA DO PROJETO: FREDERICO FERREIRA FROTA
ENGENHEIRO ELETRICISTA CREA 150255/DT-CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ESCALA: 1:100

DATA: JULHO 2025

ÁREA DO TERRENO:

ÁREA TOTAL CONSTRUIDA

PRANCHA:

2/02

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
ESTADO DO TOCANTINS



MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADO DO TOCANTINS